20

1 1

1.1 1
1.2 1

2 3

2.1 3
2.2 5
2.3 6

3 7

3.1 7
3.2 9
3.3 18
3.4 20
3.5 34

4 38

4.1 / 38
4.2 48

5 51

5.1 51
5.2 53

6 55

6.1 55
6.2 56
6.3 58

7 59

7.1 59

8 64

8.1 64
8.2 66
8.3 67
8.4 73
8.5 74
8.6 75

9 76

9.1 76
9.2 76

10 98

10.1 98

10.2 100

1

1.1

	20		
	FDY POY		
	57100 / FDY 142900 / POY		
	57100 / FDY 142900 / POY		
			[2017]86
	9870		1840
	21500		1750
	[2018]18		2018.1.15
	2018.1.20		2018.12.20
			75%

1.2

2

2.1

(1) 2014 4 24

(2) 2017 6 27

(3) 2015 8 29

(4) 2018 12 29

(5) 2020 4 29

(6) 682 2017.7.16

(7) 2011 8 24 169

2011 11 1

(8)

[2014]197

(9) 2019

2019 29 2019.10.30

(10) 2011

2013 21 2013.2.16

(11) [2013]37

2013.9.10

(12) [2016]31

2016.5.28

(13) [2015]17

2015.4.2

(14)

[2014]30 2014.3.25

(15)

[2015]4 2015.1.8

(16) >

[2017]121

(17) (2019)

2019.12.20

(18)

[2017]178

(19)

([2015]118)

(20) 2018 11 23

(21) 2018 3 28

(22) 2018 3 28

2012 1 12 2012 2 1

(23) 2018 1 24

(24) [1997]122

(25)

[2011]71 2011.3.23

(26) 2012

[2013]183 2013.3.15

(27) 2020.1.8

(28)

[2014]1

(29) < >

[2014]53

(30)

[2014]104

(31)

[2014]148

(32)

[2015]175 2015 12 28

(33) [2016]96

2016.7.22

(34) >

[2016]47 2016 12

2.3

1

20 2018.11

2

20 < [2018]18 >

2018.1.15

3

3.1

197500m^2 24684m^2 12.5%

3.1-1

3.1-2

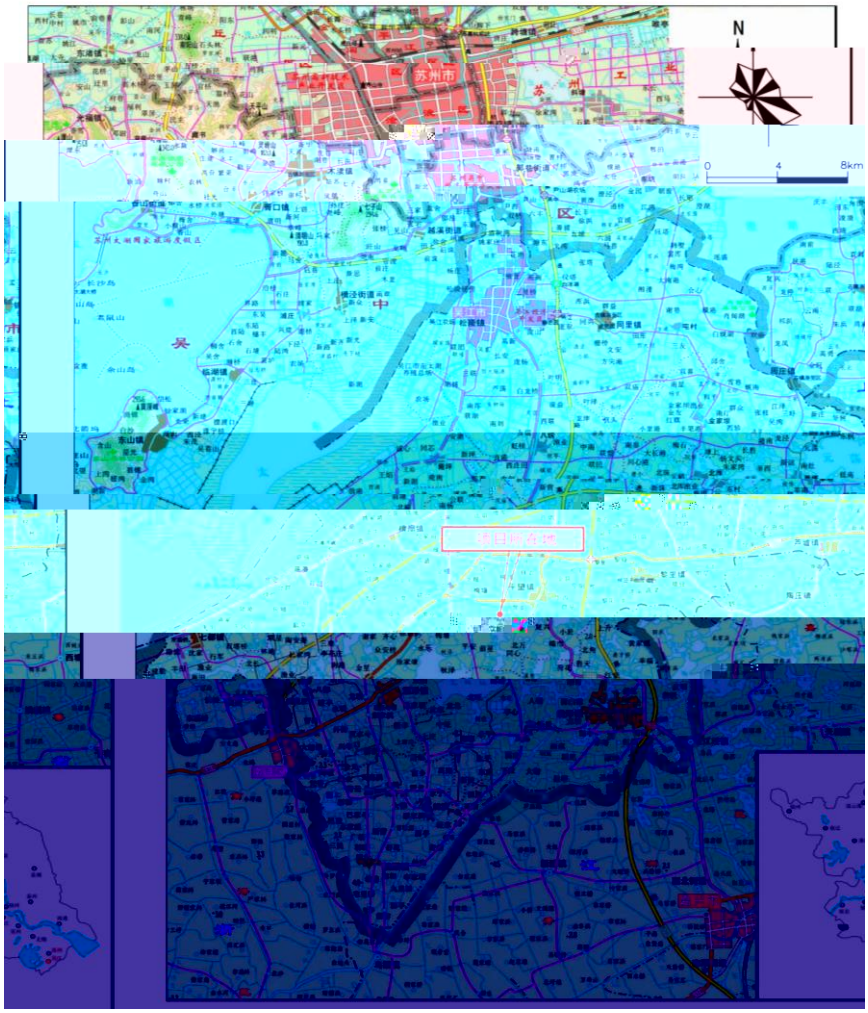

3.1-1

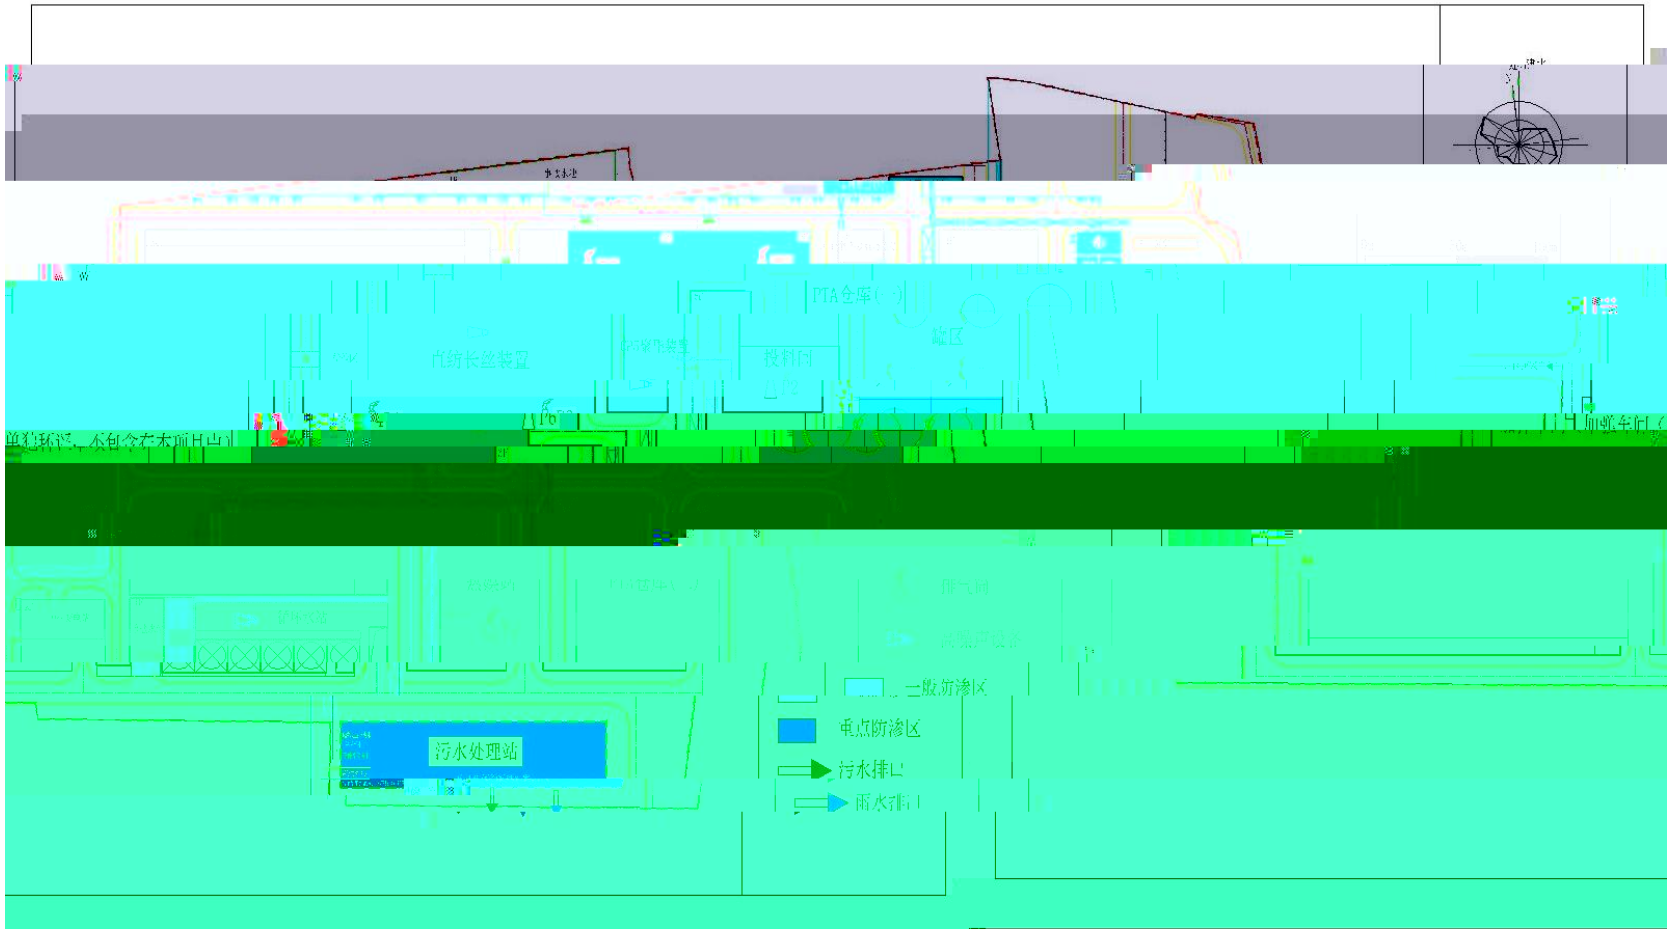

3.1-2

3.2-1

						2019.3.30~3.31 2019.4.20~4.21		2019.11.21~11.22		2020.3.16~3.17		
			(/)	(/)	(/)	(/)		(/)		(/)		
	CDP		20	600	200000	185800	92.9%	171147	85.6%	172978	86.5%	FDY POY
FDY		4 FDY	5.71	171	57100	46500	81.4%	45564	79.8%	47313	82.7%	
POY		8 POY	14.29	429	142900	139300	97.5%	125583	87.8%	125664	87.9%	CDP
					20	185800	92.9%	171147	85.6%	172978	86.5%	/

2019 3.30-3.31 2019 4 20~21 2019 3.30-3.31 /2
333 3.2-2

3.2-2

3.2-2

		/	/	2019.3.30~3.31 2019.4.20~4.21		2019.11.21~11.22		2020.3.16~3.17	
				/		/		/	
FDY	75-100D/36-96f	0.69	1.3	1.16	81.4%	1.06	79.8%	1.24	82.7%
	40-75D/24-96f	3.4	7.2	2.19		2.196		2.19	
	100-200D/72-288f	1.62	1.6	1.3		1.3		1.3	
		5.71	10.2	4.65		4.56		4.73	
POY	75-100D/36-144f	3.6	3.7	2.372	97.5%	2.972	87.8%	2.072	87.9%
	30-50D/24-96f	1	1.9	0.269		0.869		0.269	
	100-150D/48-192f	2	3.3	3.65		2.65		3.58	
	150-200D/72-288f	4	1.0	0.912		1.917		0.911	
	40-75D/24-144f	3	1.9	6.132		3.83		5.132	
	200-300D/48-192f	0.69	0.3	0.600		0.32		0.6	
		14.29	12.0	13.93		12.56		12.57	
		20	22.2	18.58	92.9%	17.11	85.6%	17.3	86.5%

3.2-3

		2178m^2 5 38.5m 600t/d 333d/a	
		PTA	PTA 20.95t/h PTA 6h	
			2.5h	
		SIPE	SIPE 450m^2 4 22m -5- SIPM EG 30% SIPE SIPE 60 /	
			91% 96.5%	
		20511m^2 24.15m 20 / FDY POY		

		1800m^3/h 2500m^3/d 0.3~0.4MPa	

6000m^3/h

20000m^3/h

870×10^4kcal/h

435×10^4kcal/h

		99.5% 1 45m	
	PTA	PTA PTA 95% 99% PTA 15m	
		2880t/d + + + + + + + + + + + + + 90% + 10%	2880t/d + + + + + GB/T 19923-2005 1 98% 2%
		4 FDY 8 POY FDY 2 POY 2 4	
		40×10m ×	135m^2 120m^2
		20×6m ×	

			15.24×6.24m × 95.09m^2
		2000m^3	
		1 2000m^3	
	/		

3.2-4

1		EKATO		6	6	
2		FLOWSERVE		3	3	
3		,Q= 13.75T/H		3	3	
4		FLENDER GER		1	1	
5		2×96m^2		3	3	
6		Schenck Q=32t/h		1	1	
7	DCS	HONEYWELL		1	1	
8		BERTHOLD		3	3	
9		MANSCO		3	3	
10				1	1	
11		SAMSON		1	1	
12		EMERSON		1	1	
14	PTA	Q=20.95t/h				

27		Q=600-2200Nm^3/h		4	7	
28				1	1	
29		S=18-80m^2		1	1	
31		S=53-120 m^2		5	5	
32		V=96 m^3		1	1	
33		S=377 m^2		1	1	
34		S=128 m^2		1	1	
35				1	1	
37		2×96m^2		3	3	
38				1		

3.2-5

1		2600×4200		2	2	
2		800×7403		2	2	
3		50m^3		2	2	
4		80m^3		1	1	
5		5-50 m^3/h		6	6	

3.2-6

		/				
1				432	432	
2				48	48	

3.3

3.3-1 3.3-2

3.3-1

		/ *		2019.3.30~3.31 2019.4.20~4.21		2019.11.21~11.22		2020.3.16~3.17	
1		0.837	16.74	14.82	445	14.87	446.4	15.50	465.6
2		0.335	6.7	6.29	188.85	5.99	180	6.23	187
3	-5-	0.025	5000	4216	12.66	4329.00	13	4562.10	13.7
4		0.00037	74	79.92	0.24	59.94	0.18	64.60	0.194
5		0.000015	3	53.3	0.16	53.61	0.161	56.61	0.17
6		0.000025	5	0.9	0.0027	0.93	0.0028	1.16	0.00347

2019 3.30-3.31 2019 4 20~21

2019 3.30-3.31 /2 333 3.3-2

EG DEG

1 **CDP**

DEG

2

GB/T14190-2008

0.680 **CDP** **0.570**

c. SIPE

-5- SIPE

5 SIPM EG

SIPE EG SIPE

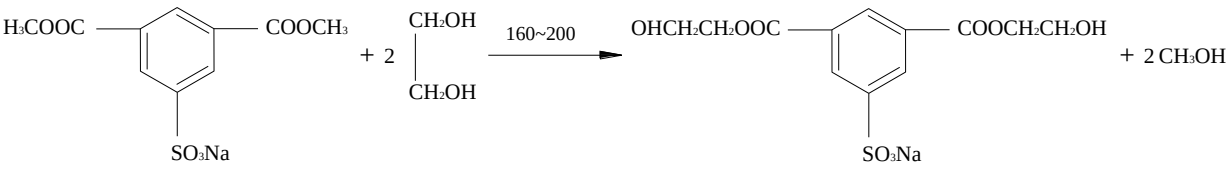

SIPM EG SIPE

3.4.1.2

PTA EG

-5- SIPE

CDP

3.4-1

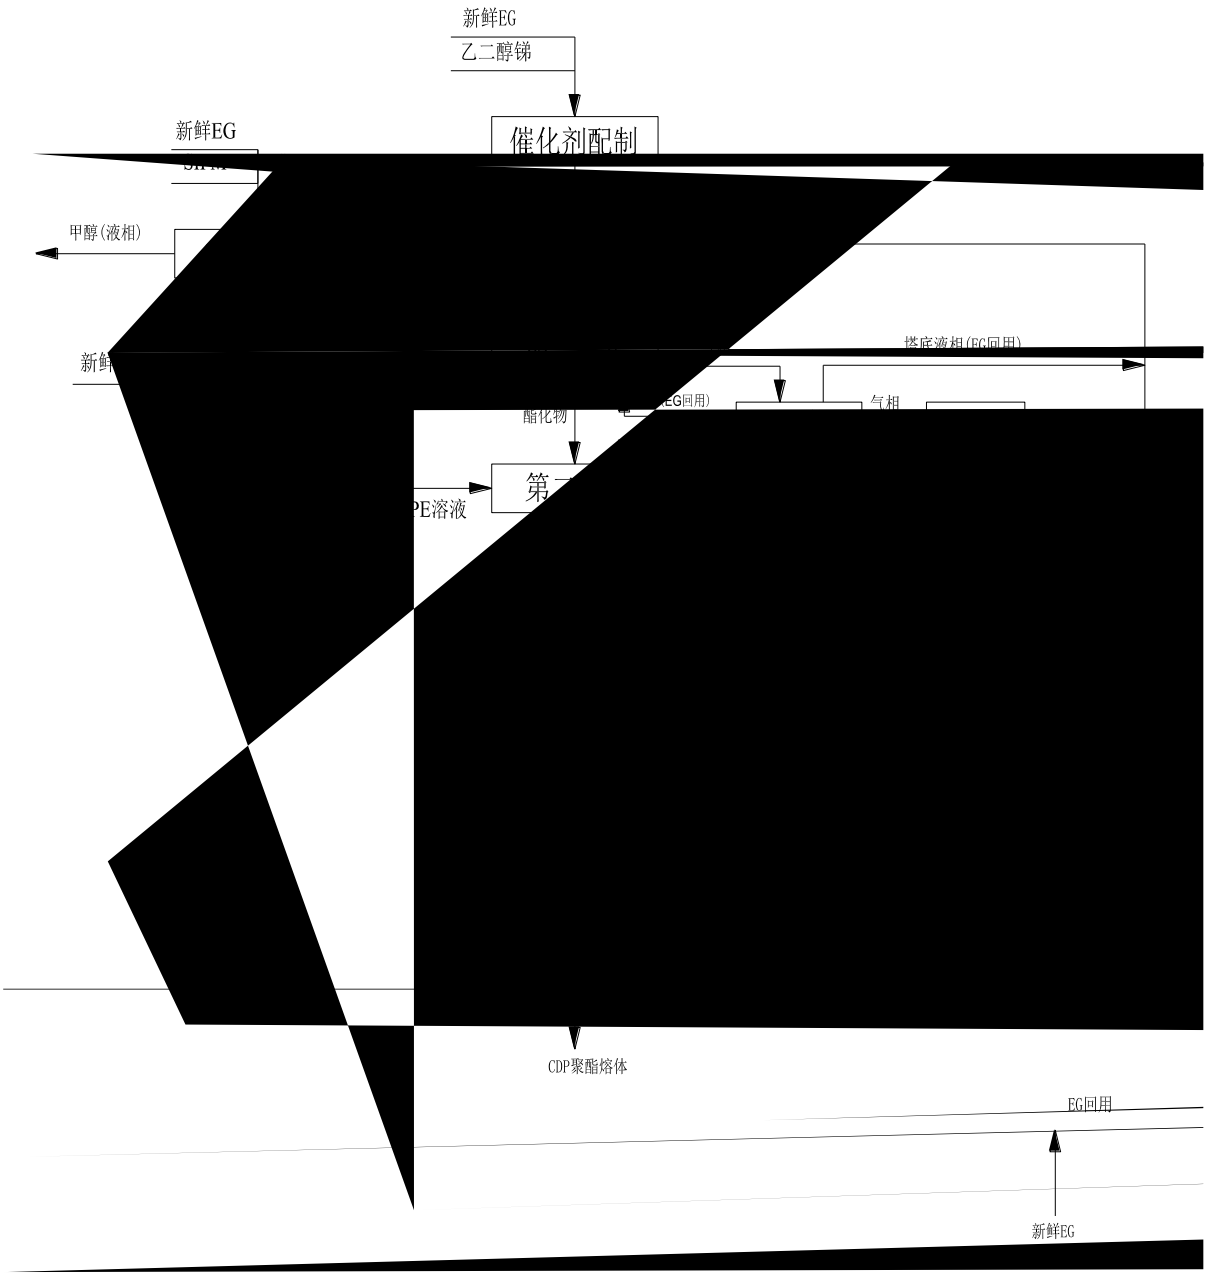

3.4-1 CDP

1 PTA

PTA PTA

PTA PTA

PTA

PTA

2

PTA PTA

PTA

3 SIPE

EG

-5- SIPM SIPE

EG

120 SIPE

SIPE

SIPE

SIPE

SIPE SIPE

4

SIPE

97%

99%

240 -280 10-12

60-80KPa 15 KPa

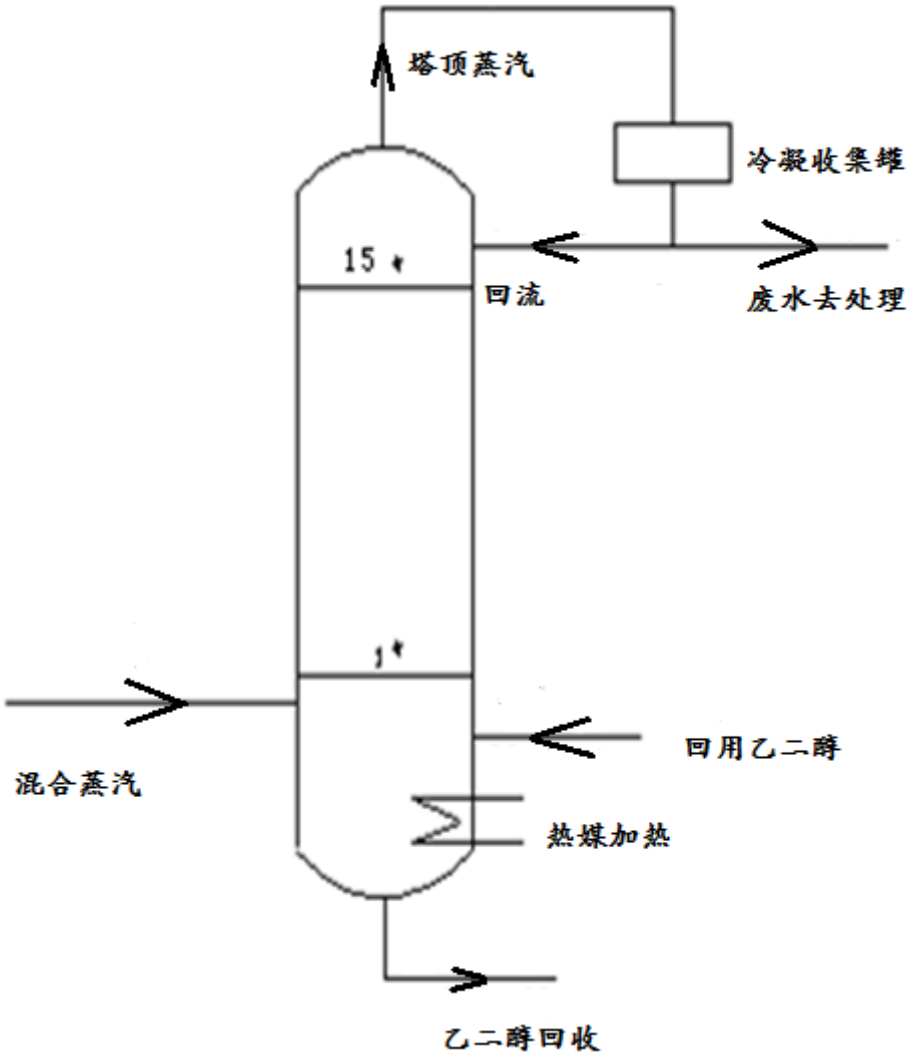

5

10kPa

1mbar

50 60

W1

G2

8

9

10

COD COD30000~40000mg/L

COD

3.4-2

0.3MPa

COD 4000mg/L

11

300~350 18

1 2.5

S7 W2

3.4-3

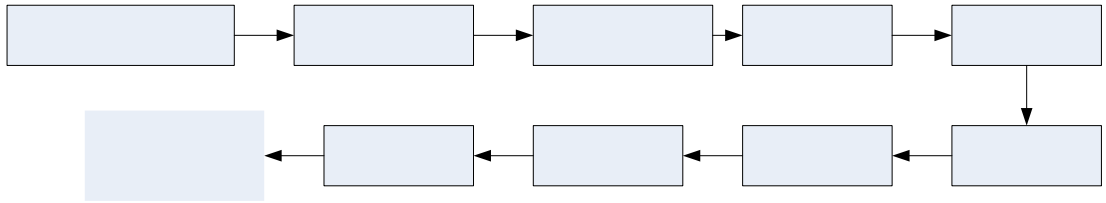

3.4-3

W1

GB/T 19923-2005 1 98% 2%

G1 G2 G1

G2 S1 EG

S2 SIPE S3

W2 S8

W2 S8

3.4.2

FDY POY

3.4.2.1 FDY

FDY 3.4-4

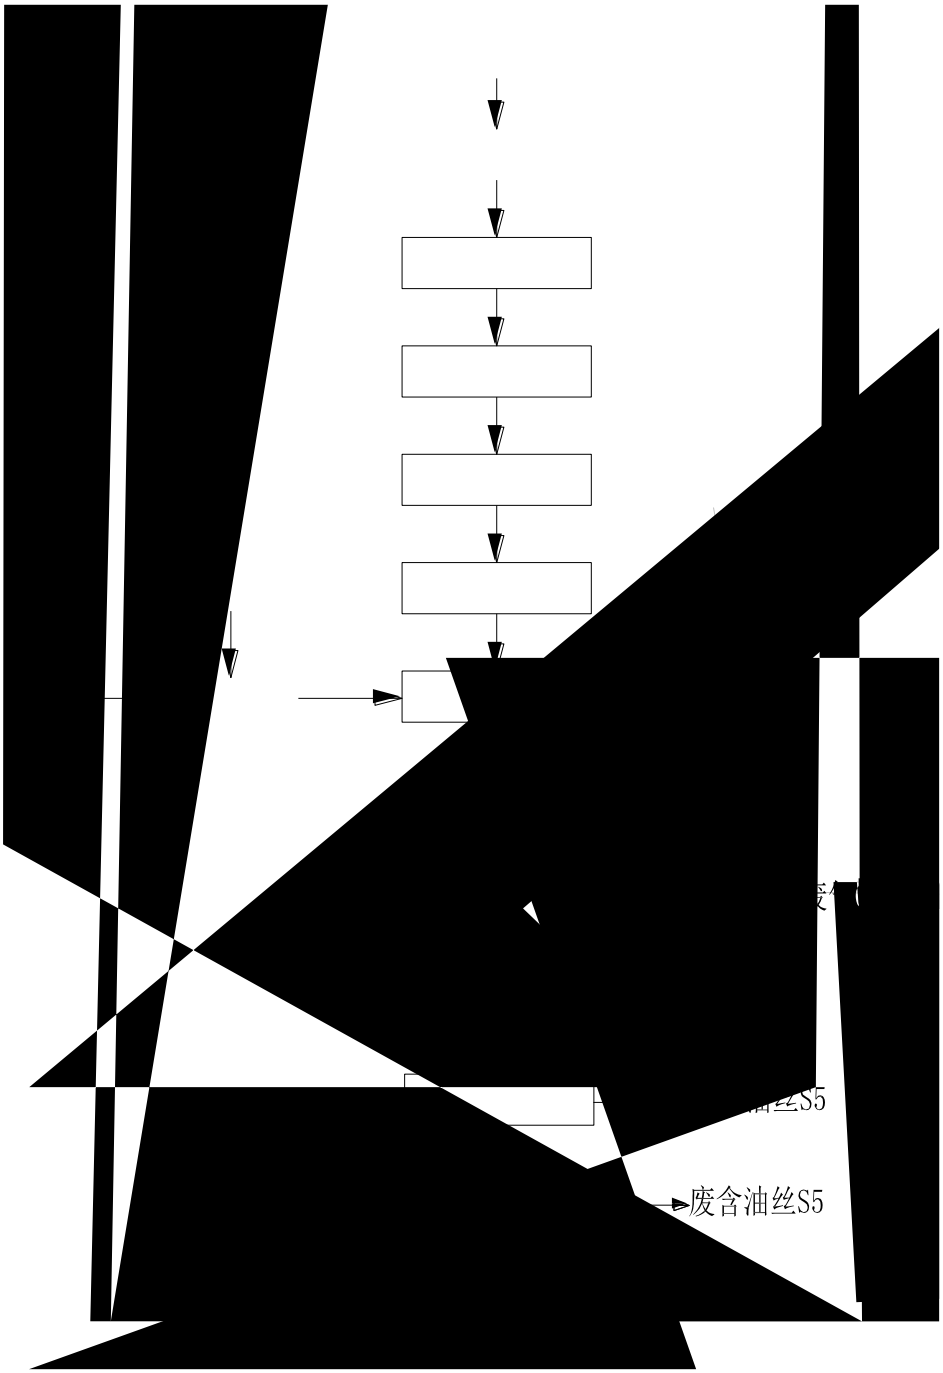

3.4-4 FDY

FDY

36 12 24

1

FDY

12

12

FDY 10kg/

FDY 9.7kg/ 0.3kg / FDY

G4~G5 95%

FDY S4 S5

3.4.2.2 POY

POY 3.4-5

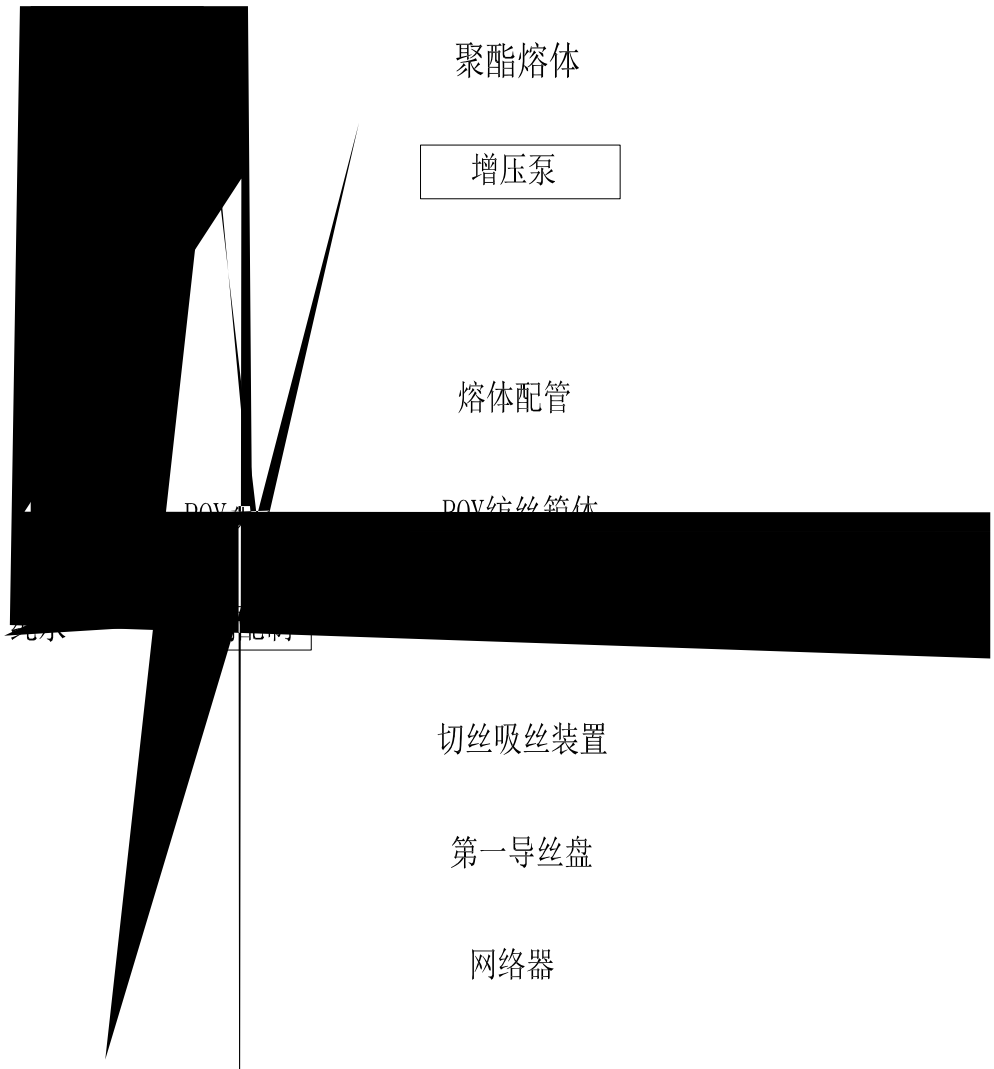

3.4-5　　POY

POY 5kg/ POY

G6~G7 0.04kg/t

95%

POY S4 S5

3.4.2.3

S6

3.4.2.4

(0.5~2)

1

275

95

S7 S8

S7 S8

W3

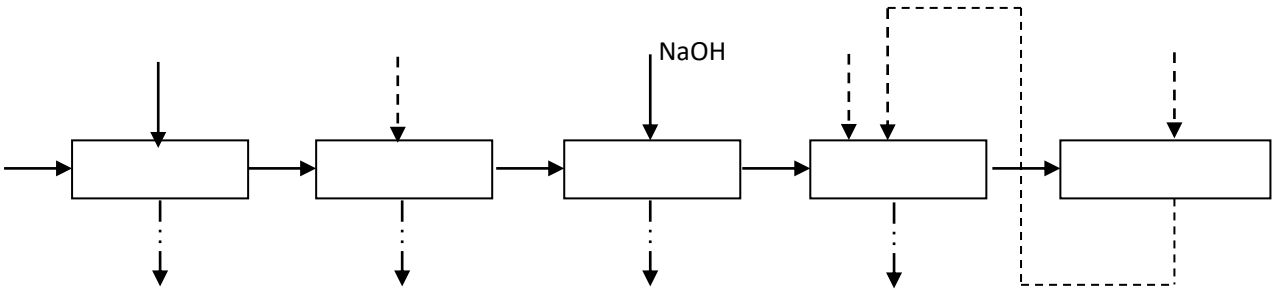

3.4-6

2

300

450

450

3.5

[2015]256

3.5-1

3.5-1

1			
2	30%	92.9% 2019.3.30~3.31 2019.4.20~4.21 85.6% 2019.11.21~11.22 86.5% 2020.3.16~3.17	
3	30%		
4	30%		
5			
6			
7			
8			

9			
10		+ + + + + + 12 86.5% 199800t/a 131454.2 t/a + +12 90% 98% 0.383~0.709mg/L 72.5%~87.0% 0.0634~0.1mg/L 0.019mg/L 0.68~0.88mg/L 0.37 mg/L 98% 9.2-13	

4

4.1 /

4.1.1

G1 G2 PTA G3 FDY G4-G5 POY G6-G7 G8

PTA FDY POY

1 G1 G2

FDY 10kg/

FDY 9.7kg/ 0.3kg / FDY

PTA

PTA PTA PTA

99%

PTA

15m

1.16t/a

20%

VOCs

VOCs

LDAR VOCs

LDAR

10%

LDAR

DTM

VOCs

4.1.2

W1 W2

W3 RO W4

W5 W6

W7 W8 W9

1 17t/h 1

10t/h 1 2880t/d

W1 COD

4000mg/L + +

+

W2 W6

W3 RO W4

W5 W8 W9

+ + + + +

+ 98% 2%

2 2019 1

+ + 70%~90%

4.1-1 4.1-2

COD COD

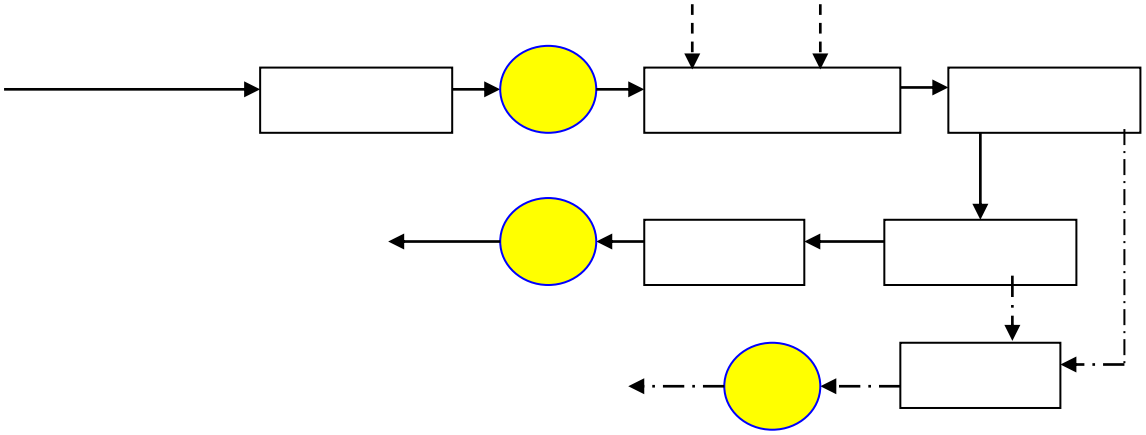

4.1-1

聚酯酯化废水
板换冷却器
循环冷却水
清洗废水、生活污水、工业污水、污染雨水、中和废水
检测池
事故池
聚酯纺丝废碱液
含碱废水
泵
除碱设备
厌氧塔
泵
混合池
空气
活性污泥池
空气
二沉池
泵
浮装置
中间水池
泵

4.1-2

4.1-1

4.1-1 **mg/L pH**

		COD	SS	NH_3-N	TP			
	(mg/L)	2000	400	/	/	/	/	3
	(mg/L)	1800	300	/	/	/	/	0.9
+ +	%	10	25	/	/	/	/	0
	(mg/L)	2000	300	/	/	1	1000	0.045
	(mg/L)	2000	300	/	/	1	1000	0.045
	%	0	0	/	/	0	0	0
	(mg/L)	2000	300	/	/	1	1000	0.045
	(mg/L)	1000	300	/	/	1	1000	0.045
	%	50	0	/	/	0	0	0
	(mg/L)	1000	300	20	2.5	1	1000	0.045
	(mg/L)	1000	300	20	2.5	1	1000	0.045
	%	0	0	0	0	0	0	0
	(mg/L)	1000	300	20	2.5	1	1000	0.045
	(mg/L)	200	300	15	1.5	1	1000	0.045
	%	80	0	25	40	0	0	0
	(mg/L)	200	300	15	1.5	1	1000	0.045
	(mg/L)	200	150	15	1.5	1	1000	0.045
	%	0	50	0	0	0	0	0
	(mg/L)	200	150	15	1.5	1	1000	0.045

(mg/L)	100	150	10	1	1	1000	0.045
%	50	0	33.3	33.3	0	0	0

(mg/L)

18597-2001

135m^2

120m^2

GB18599-2001

GB 18597-2001

GB18599-2001

HJ 2025-2012

4.2

4.2-1

4.2-1

	P3~P6				
		COD SS NH_3-H TP	2880t/d + + + + + + + + GB/T 19923-2005 1 98% 2%	GB/T 19923-2005 1	
				COD 4000mg/L	
		/		GB12348-2008 3 4	
	135m^2 120m^2 15.24×6.24m × 95.09m^2				
				/	
	/	/	12.5%		
		/	/	/	

	3 5				
	/				

5

5.1

5.1.1

1 10%

2 585.6%

3 100m 100m 100m

5.1.2

1 m^3/d

COD

0.20mg/L COD 23.1~23.5mg/L COD

0.11mg/L COD 22.3mg/L COD 0.11mg/L COD

22.2~22.3mg/L

COD 0.01mg/L

5.1.3

Z1~Z2 GB12348

2008 4

GB3096-2008 4a Z3~Z8

GB12348 2008 3

GB3096-2008 3

5.1.4

5.1.5

5m

10

5.2

5-1

1	20		/
2	20		/
3			/
4	1		
5	2	98% 2% GB/T 19923-2005 1 GB 4287-2012	
6	3		

	GB31572-2015 5 GB16297-1996 2 GB16297-1996 2 GB31572-2015 5 GB16297-1996 2 VOCs DB12/524-2014	GB31572-2015 5 GB16297-1996 2 GB16297-1996 2 GB31572-2015 5 GB16297-1996 2 VOCs DB12/524-2014	
7	4 (GB12348-2008) 4 3 5	GB12348-2008 4 GB12348-2008 3	
8			

	[2011]1		
12	9		
13	10		
14			
15			
16			/
17	5		/

6

6.1

[

GB8978-1996

GB/T31962-2015] GB/T 19923-2005

1 98% 2%

pH COD

DB32/1072-2007

3

2021 1 1 2 DB32/1072-2007

BOD

DB12/ 524-2014 2

GB13271-2014 3

GB31572-2015 5 0.3kg/t

6.2-1

6.2-1

			(m)	(kg/h)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	
		P1	45	0.635	20	0.04	GB31572-2015 5 GB16297-1996 2
				63.5	190	12	GB16297-1996 2
	VOCs			27.7	80	/	DB12/ 524-2014 2
			45	0.635	20	0.04	
	VOCs			27.7	80	/	DB12/ 524-2014 2

PTA		P2	15	3.5	20	1.0	GB31572-2015 5 GB16297-1996 2
	VOCs	P3~P6	20	3.8	80	/	DB12/524-2014 2
		P1	45	/	50	/	GB13271-2014 3
				/	150	/	
				/	20	/	
				1			
	VOCs	/	/	/			DB12/524-2014 5

6.3

GB12348-2008 4

GB12348-2008 3

6.3-1

6.3-1 **dB(A)**

3	65	55
4	70	55

7

7.1

7.1.1

7.1-1

1		pH COD SS NH_3-N TP TDS( )	4 /	
2				/
3				/
4				4 4*
5				
6				TDS
7				COD 7

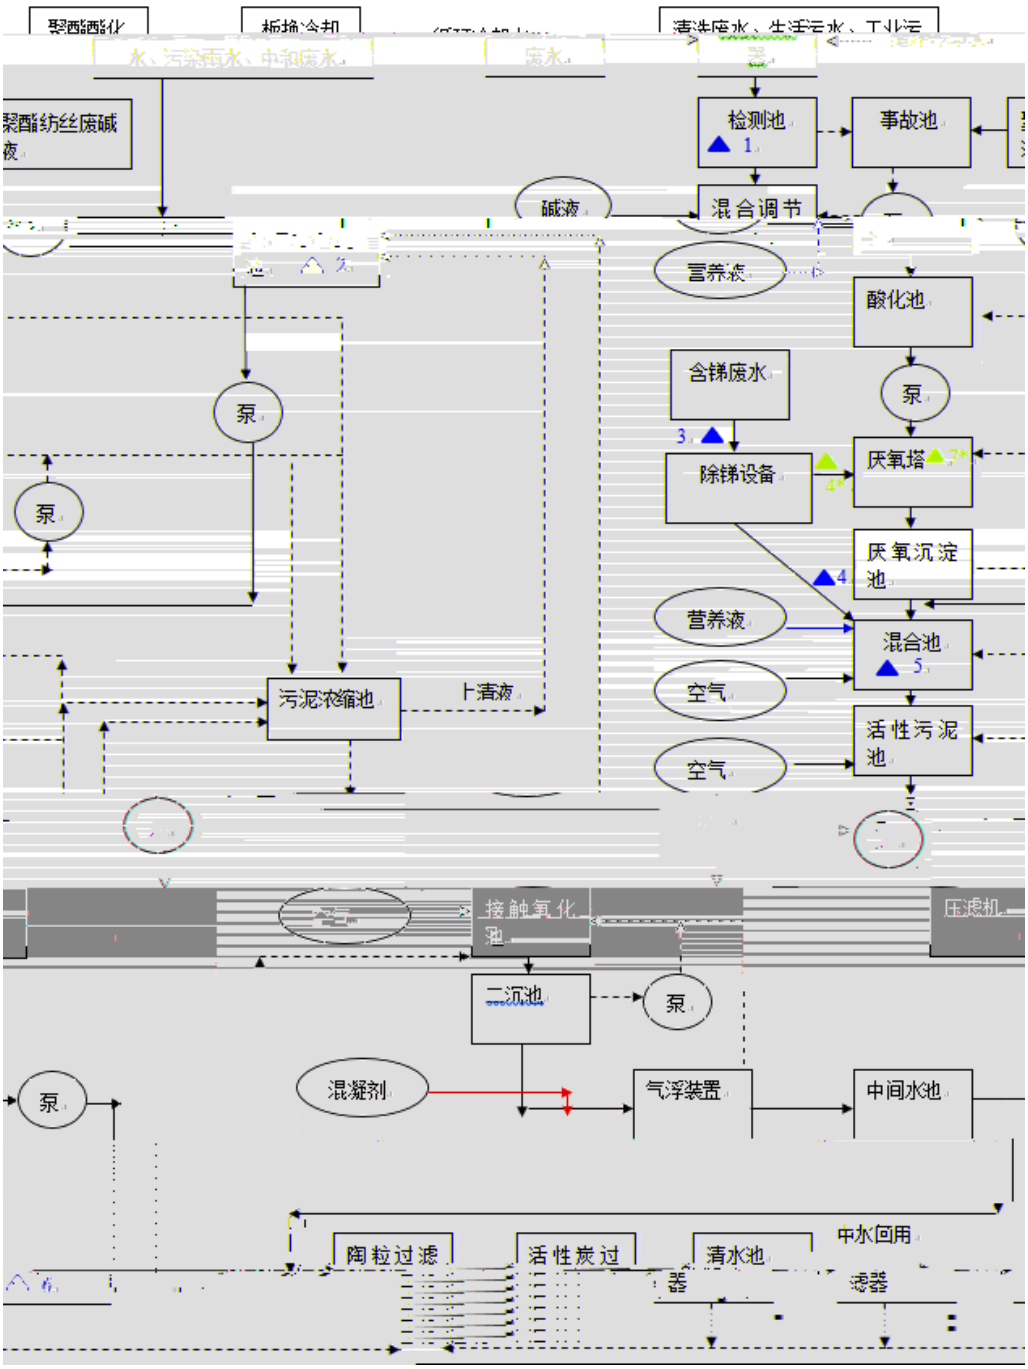

7.1-1

7.1.2

1

7.1-2

1	P1	VOCs	3 /

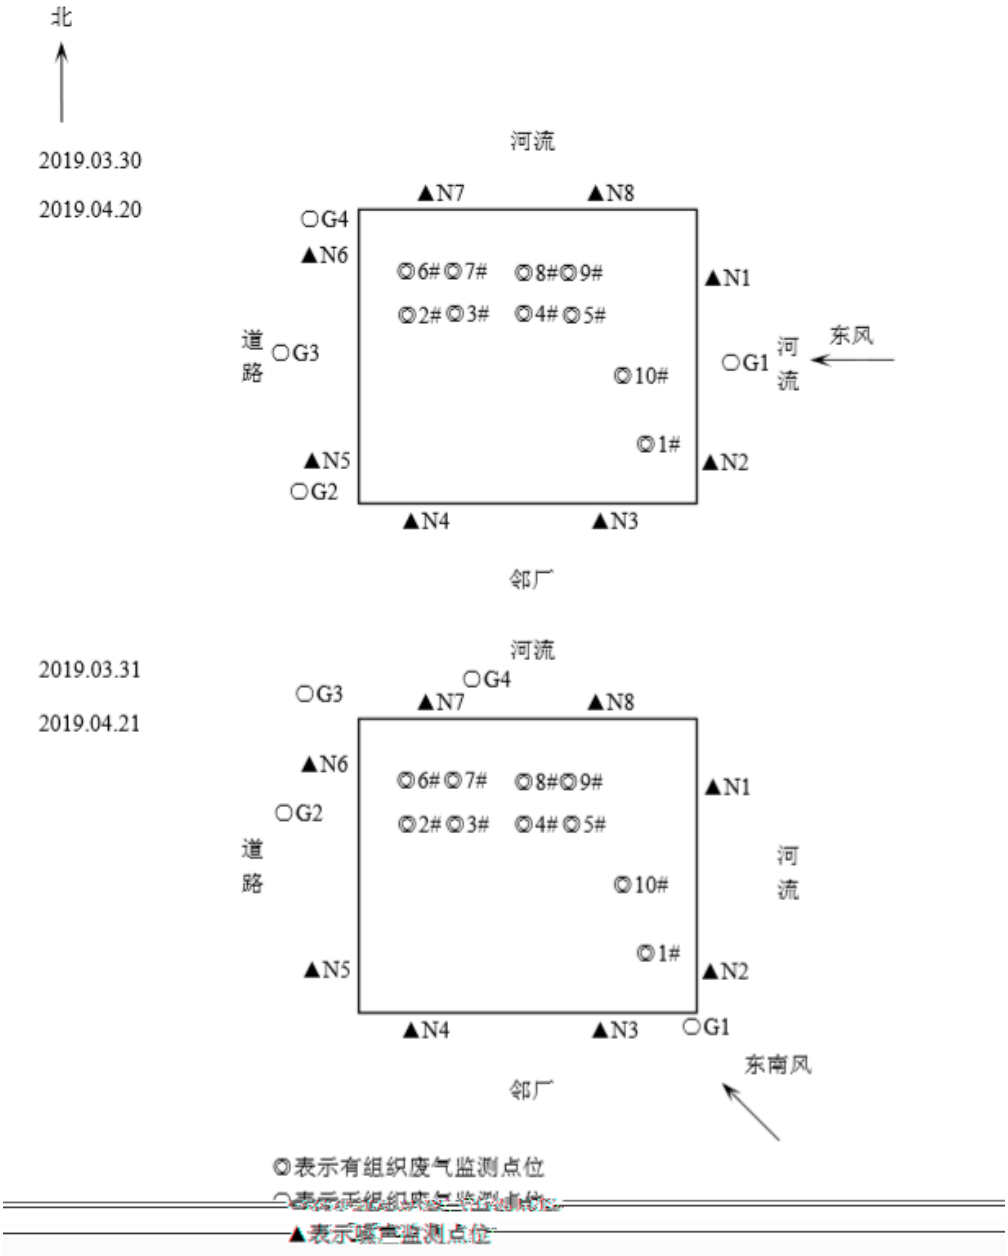
北
2019.03.30
2019.04.20
河流
▲N7
▲N8
○G4
▲N6
◎6#◎7#
◎8#◎9#
◎2#◎3#
◎4#◎5#
▲N1
道路
○G3
○G1
河流
东风
◎10#
◎1#
▲N5
▲N2
○G2
▲N4
▲N3
邻厂
河流
2019.03.31
2019.04.21
○G3
○G4
▲N7
▲N8
▲N6
◎6#◎7#
◎8#◎9#
▲N1
○G2
◎2#◎3#
◎4#◎5#
道路
河流
◎10#
◎1#
▲N5
▲N2
▲N4
▲N3
○G1
东南风
邻厂
◎表示有组织废气监测点位
○表示无组织废气监测点位
▲表示噪声监测点位

附监测点位图：

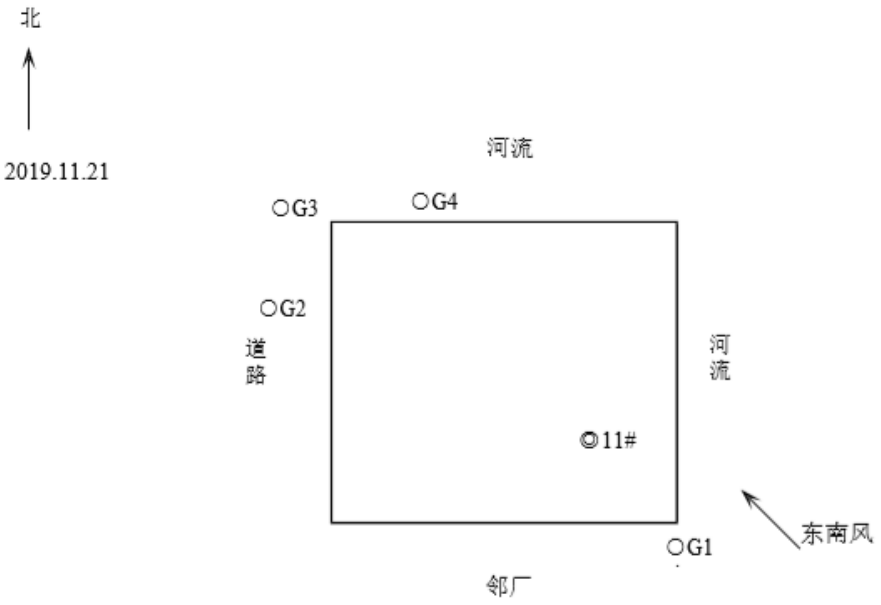

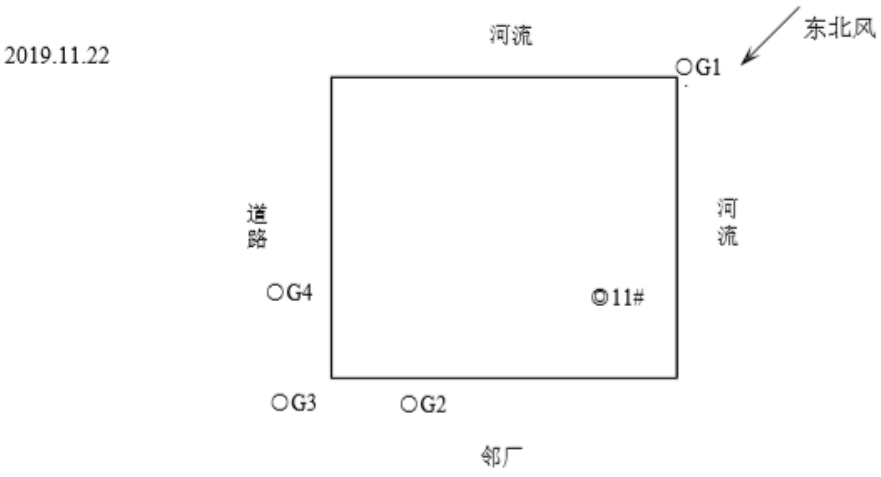

◎表示有组织废气监测点位　　○表示无组织废气监测点

7.1-1

8

/

8.1

8.1.1

8.1-1

8.1-1

	pH	pH GB 6920-1986	/
		HJ 828-2017	4mg/L
		GB 11901-1989	4mg/L
		HJ 535-2009	0.025mg/L
		GB 11893-1989	0.01mg/L
		HJ637-2018	0.06 mg/L
		2002 3.1.7.2	5mg/L
		HJ694-2014	

8.1.2

8.1-2

8.1-2

			1 mg/m^3

		HJ 836-2017	
		HJ 38-2017	0.07mg/m^3
	VOCs	/ - HJ 734-2014	
	*	86 GBZ/T300.86-2017	
	*	HJ/T35-1999	
		HJ 693-2014	3mg/m^3
		HJ 57-2017	3mg/m^3
		HJ/T 398-2007	
		GB/T 15432-1995	0.001mg/m³
		- HJ 604-2017	0.07mg/m³
	*	86 GBZ/T300.86-2017	
	*	HJ/T35-1999	
	VOCs	- / - HJ 644-2013	3 (2.0L)

8.1.3

8.1-3

8.1-3

	A		GB 12348-2008	/

8.2

8.2-1

8.2-1

		HJ 836-2017		AUM120D/D4499 25661	MSTY Q122
	VOCs	/ - HJ 734-2014		6890N-5973N	MSTY Q52
		HJ 693-2014		EM-3088-3.0	64307
		HJ 57-2017		EM-3088-3.0	64307
		HJ/T 398-2007		HM-LG30	64102
		GB/T 15432-1995		FA2204B	MSTY Q187

		2002 3.1.7.2	/	AL204/FD115(E2)	51002 54001
		HJ694-2014		AFS-2100	24001
		GB 12348-2008		AWA5688	MSTY Q133

8.3

8.3-1

8.3-2 8.3-3

中新苏州工业园区清城环境发展有限公司

人员上岗证

刘德成 同志：

经 现场采样员 （岗位）岗前培训，且考核合格，满足该岗位基本工作要求，现准予上岗。

（批准从事的检测范围见后：仪器能力、项目能力）

中新苏州工业园区清城环境发展有限公司

技术负责人：

2018 年 11 月 08 日

附件 1：人员上岗证-仪器能力

附件 2：人员上岗证-项目能力

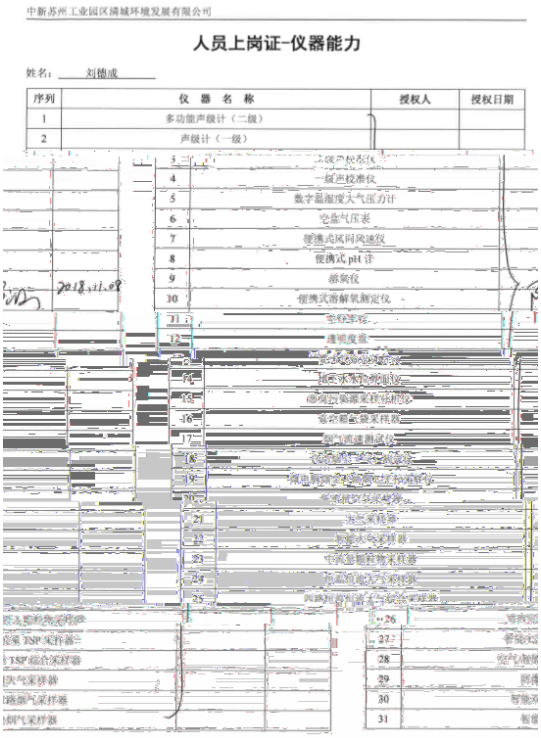

中新苏州工业园区清城环境发展有限公司

人员上岗证-仪器能力

姓名：刘德成

序列	仪 器 名 称	授权人	授权日期
1	多功能声级计（二级）		
2	声级计（一级）		
3	工频声校准仪		
4	一级声校准仪		
5	数字温湿度大气压力计		
6	空盒气压表		
7	便携式风向风速仪		
8	便携式 pH 计		
9	溶氧仪		
10	便携式溶解氧测定仪		
11	色度计		
12	浊度度量		
13	[illegible]		
14	[illegible]		
15	[illegible]		
16	[illegible]		
17	[illegible]		
18	[illegible]		
19	[illegible]		
20	[illegible]		
21	[illegible]		
22	[illegible]		
23	[illegible]		
24	[illegible]		
25	[illegible]		
26	[illegible]		
27	[illegible]		
28	[illegible]		
29	[illegible]		
30	[illegible]		
31	[illegible]		

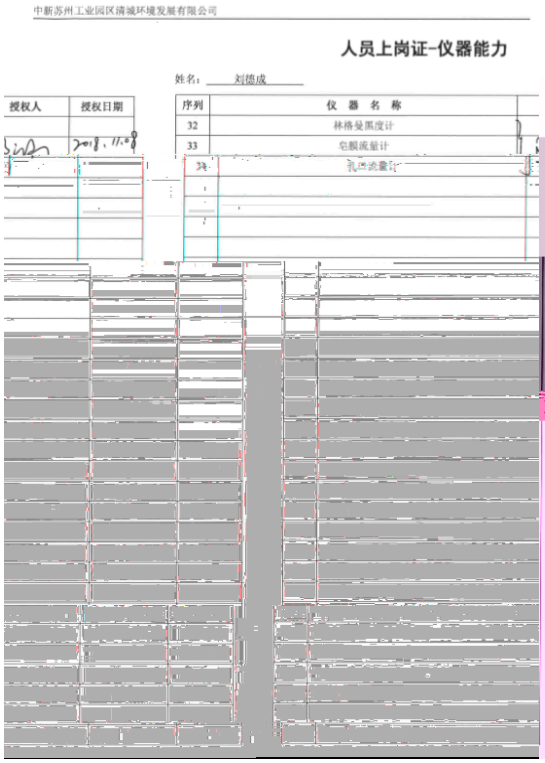

中新苏州工业园区清城环境发展有限公司

人员上岗证-仪器能力

姓名：刘德成

授权人	授权日期	序列	仪 器 名 称
		32	林格曼黑度计
		33	皂膜流量计
		34	[illegible]

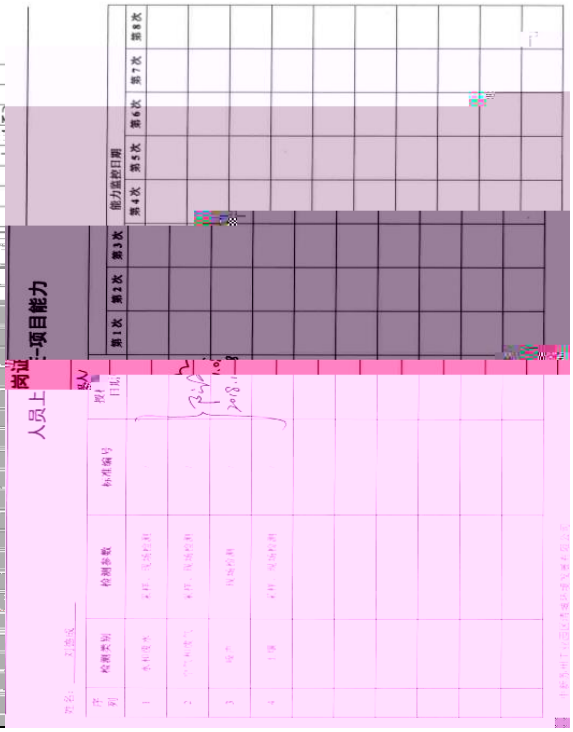

人员上岗证-项目能力

序列	检测类别	检测参数	标准编号	能力验证日期 第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次
1	噪声	工频声	[illegible]								
2	噪声	一级声	[illegible]								
3	噪声	二级声	[illegible]								
4	噪声	二级声	[illegible]								

中新苏州工业园区清城环境发展有限公司

人员上岗证

王逸飞 同志：

经 现场采样员 （岗位）岗前培训，且考核合格，满足该岗位基本工作要求，先准予上岗。

（批准从事的检测范围见后：仪器能力、项目能力）

中新苏州工业园区清城环境发展有限公司

人员上岗证-仪器能力

姓名：王逸飞

序列	仪 器 名 称	授权人	授权日期
32	林格曼黑度计		
33	皂膜流量计		2019.04.08
34	孔口流量计		

人员上岗证-项目能力

姓名：王逸飞

序列	检测类别	检测参数	标准编号	授权人/日期	能力监控日期 第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次
1	水和废水	采样、现场检测	/	2019.04.10								
2	空气和废气	采样、现场检测	/	2019.04.10								
3	噪声	现场检测	/									
4	土壤	采样、现场检测	/	2019.04.10								

中新苏州工业园区清城环境发展有限公司

8.3-1

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：161012050040

名称：江苏迈斯特环境检测有限公司

地址：宜兴市环科园恒通路128号14号楼（214200）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任，由江苏迈斯特环境检测有限公司承担。

许可使用标志

161012050040

发证日期：2018年12月30日迁址

有效期至：2022年1月18日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

0000931

8.3-2

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：151012050045

名称：中新苏州工业园区清城环境发展有限公司

地址：苏州工业园区展业路18号中新生态科技城C-115（215021）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任，由中新苏州工业园区清城环境发展有限公司承担。

许可使用标志

CMA

151012050045

发证日期：2015年8月12日

有效期至：2021年8月11日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

8.3-3

8.4

10%

8.4-1

8.4-1 1

					%	%
		mg/L	3.37×10^3	3.36×10^3	0.1	10
		mg/L	2.98	3.01	0.5	10
		mg/L	0.12	0.12	0.0	10
(03.16)		μg/L	284	266	3.3	20
		mg/L	810	806	0.2	10
		mg/L	1.82	1.80	0.6	10
		mg/L	1.74	1.74	0.0	5
(03.16)		μg/L	2.09×10^3	2.02×10^3	1.7	20
(03.16)		mg/L	47	46	1.1	10
		mg/L	0.221	0.219	0.5	15
(03.16)		mg/L	0.12	0.12	0.0	10
		μg/L	65.6	61.2	3.5	20
		mg/L	3.39×10^3	3.39×10^3	0.0	10
		mg/L	2.70	2.67	0.6	10
		mg/L	0.16	0.17	3.0	10
(03.17)		μg/L	238	206	7.2	20
		mg/L	461	459	0.2	10
		mg/L	2.37	2.38	0.2	10
		mg/L	1.17	1.15	0.9	5
(03.17)		μg/L	2.72×10^3	2.98×10^3	4.6	20

(03.17)		mg/L	48	47	1.1	10
(03.17)		mg/L	0.179	0.181	0.6	15
		mg/L	0.05	0.05	0.0	10
		μg/L	95.1	89.5	3.0	20
	1 -SP 2 (HJ828-2017) 2002 2-5-3 HJ 694-2014					

8.4-1 2

2001128		mg/L	20.6	20.0±1.9
2001119		mg/L	164	164±10
2005111		mg/L	1.12	1.10±0.05
203974		mg/L	0.287	0.287±0.018
L61003		mg/L	33.2	32±1.6
204908		μg/L	17.7	17.7±1.4
2001128		mg/L	19.9	20.0±1.9
2001119		mg/L	165	164±10
2005111		mg/L	1.13	1.10±0.05
203974		mg/L	0.294	0.287±0.018
L61003		mg/L	31.5	32±1.6

8.5

HJ/T 373-2007

GB/T

16157-1996

8.5-1

				%		%		%		%		
		6	/	/	2	100	2	100	2	100	2	100
		48	/	/	2	100	2	100	2	100	2	100
	VOCs	54	/	/	2	100	2	100	2	100	2	100

8.6

0.5dB

8.6-1

				dB A	dB A
	2019.03.30		MSTYQ133	94.0	94.0
	2019.03.30		MSTYQ133	94.0	94.0
	2019.03.31		MSTYQ133	94.0	94.0
	2019.03.31		MSTYQ133	94.0	94.0

9

9.1

92.9%

2019.3.30~3.31	2019.4.20~4.21	85.6%	2019.11.21~11.22	86.5%
2020.3.16~3.17			75%	

9.2

9.2.1

9.2-1

9.2-1

	pH	mg/L

		2020.3.16			2#			
pH	7.96	7.96	7.94	7.9	7.94	/	/	/
	199	202	198	206	201.25	/	/	/
	28	30	33	30	30.25	/	/	/
	0.761	0.794	0.712	0.672	0.73	/	/	/
	0.16	0.14	0.14	0.16	0.15	/	/	/
	1.47	1.25	1.41	1.41	1.39	/	/	/
	325	353	309	390	344.25	/	/	/
		2020.3.17			2#			
pH	7.95	7.9	7.89	7.91	7.91	/	/	/
	306	314	320	312	31f*289			

pH	7.65	7.62	7.59	7.62	7.62	/	/	/
	316	306	301	312	308.75	61.55	/	/
	12	13	10	12	11.75	14.55	/	/
	1.09	1.14	1.05	1.21	1.12	34.83	/	/
	0.83	0.79	0.78	0.77	308.75	53.65	306	301
	0.85	0.93	0.87	0.89	0.89	53.05	/	/

6-68 7O0O EMC OnBT/F 705.94 0.95999 0.96001 re 650.38 Tm0 G[(6 68.7O0 EMC O50.38.87 705.94 0.95999 0.96001 re 650.38 Tm0 G

	0.22	0.205	0.186	0.151	0.19	58.27	10	
	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	92.5	1	
	0.88	0.84	0.87	0.84	0.86	14.68	1	
	589	572	566	553	570	/	1000	
	63.4	77.6	86.1	65.9	73.25	/	100	
			2020.3.17	6#				
pH	7.37	7.32	7.46	7.48	7.41	/	6-9	
	7	8	7	8	7.50	83.96	60	
	4	ND	ND	ND	4	99.88	400	
	0.18	0.184	0.194	0.169	0.18	64.08	10	
	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	96.94	1	
	0.68	0.73	0.7	0.73	0.71	27.18	1	
	407	407	406	397	404.25	/	1000	
	91.5	89.6	100	71.7	88.20	/	100	

GB/T 19923-2005 1

GB 4287-2012 ND

4mg/L 1/2

9-1

72.5%~87.0%

+ + + + +

+

67.39%~85.42% 99.61%~99.91%

52.07%~66.48% 91.33%~97.35% 7.37%~31.31% pH

GB/T 19923-2005 1

GB/T 19923-2005 1

GB 4287-2012

9.2-2

9.2-2

	mg/L pH						
2019.3.30 4#							
pH	7.07	7.12	7.11	7.14	7.11	/	/
	24	22	26	23	23.75	30	/
	10	9	8	11	9.50	30	/
2019.3.31 4#							
pH	7.16	7.12	7.17	7.22	7.17	/	/
	25	27	28	25	26.25	30	/
	12	8	10	9			

9.2-3 P1 <0.105mg/m^3

<0.57mg/m^3 VOCs 1.14mg/m^3 0.061kg/h

P1 GB16297-1996

2 GB31572-2015 5

GB16297-1996 2 VOCs

DB12/ 524-2014 2

9.2-4 PTA P2

		2019.3.30				2019.3.31				
	Nm^3/h	2827	2888	2878	/	2889	2650	3388	/	/
	mg/m^3	1.9	2.2	1.8	2.2	1.8	2.0	2.1	2.1	20
	kg/h	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	3.5

9.2-4 PTA P2 $2.2mg/m^3$ $20mg/m^3$ 0.007kg/h 3.5kg/h

PTA P2 GB31572-2015 5 GB16297-1996 2

9.2-5 P3

				2019.4.20				2019.4.21				
P3			m^3/h	8773	8995	9115	/	9012	9047	8905	/	/
	VOCs		mg/m^3	6.53	3.40	3.80	6.53	2.57	2.85	2.87	2.87	/
			kg/h	0.057	0.031	0.035	0.057	0.023	0.026	0.026	0.026	/
P3			m^3/h	10420	10488	10412	/	10329	10318	10295	/	/
	VOCs		mg/m^3	0.771	1.00	1.00	1.00	0.902	0.977	1.14	1.14	80

9.2-7 P5

				2019.4.20				2019.4.21				
P5			m^3/h	6484	6476	6651	/	6868	6649	6746	/	/
	VOCs		mg/m^3	3.81	3.85	3.72	3.85	2.43	2.49	2.14	2.49	/
			kg/h	0.025	0.025	0.025	0.025	0.017	0.017	0.014	0.017	/
P5			m^3/h	7363	8179	7554	/	7585	7710	7466	/	/
	VOCs		mg/m^3	0.791	0.803	0.818	0.818	0.834	1.02	0.715	1.02	80
			kg/h	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.005	0.008	3.8
%				0.79	0.79	0.78	0.79	0.66	0.59	0.67	0.67	/

9.2-7 P5 VOCs 1.02mg/m^3

80mg/m^3 0.008kg/h 3.8kg/h

P5 VOCs

DB12/524-2014 2

9.2-8 P6

			2019.4.20				2019.4.21				
		m^3/h	7123	7090	6980	/	7141	7253	7140	/	/

P6

2

9.2-10

9.2-10 **1** **mg/m^3**

		2019.3.30				2019.3.31					
	G1	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	12
	G2	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035		
	G3	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035		
	G4	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035	ND <0.035		
	G1	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	0.040
	G2	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07		
	G3	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07		
	G4	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07	ND <0.07		
	G1	0.217	0.267	0.333	0.300	0.250	0.283	0.333	0.267	0.5	1.0
	G2	0.483	0.367	0.450	0.400	0.350	0.467	0.450	0.483		
	G3	0.417	0.383	0.350	0.433	0.433	0.433	0.383	0.467		
	G4	0.467	0.500	0.450	0.300	0.400	0.417	0.483	0.467		
	G1	1.19	1.17	1.24	1.27	1.27	1.29	1.27	1.20	1.46	4.0
	G2	1.35	1.35	1.30	1.38	1.34	1.33	1.36	1.34		
	G3	1.45	1.46	1.38	1.41	1.41	1.42	1.41	1.37		
	G4	1.33	1.32	1.34	1.35	1.32	1.30	1.30	1.38		

	2019.3.30	1.7~2.8m/s	13.2~17	31~35%	102.05~102.09kPa
	2019.3.31	1.8~2.5m/s	13.2~	30~35%	102.04~102.09kPa

9.2-10 **2** **g/m^3**

	2019.11.21				2019.11.22					
G1	2.6	5.3	13.3							

VOCs

9.2.3

9.2-11

9.2-11

1m N1	2019.3.30	62.4	52.4	65	55	
1m N2		62.8	52.6	65	55	
1m N3		63.2	53.3	65	55	
1m N4		63.6	54.1	65	55	
1m N5		64.8	54.1	65	55	
1m N6		64.3	54.5	65	55	
1m N7		62.8	53.2	70	55	
1m N8		62.3	52.6	70	55	
1m N1	2019.3.31	62.1	52.3	65	55	
1m N2		62.7	52.9	65	55	
1m N3		63.2	53.5	65	55	
1m N4		63.7	53.9	65	55	
1m N5		64.3	54.2	65	55	
1m N6		64.7	54.8	65	55	
1m N7		63.5	53.3	70	55	
1m N8		62.6	52.9	70	55	
	2019 3 30 1.7~2.8m/s 2019 3 31 1.8~2.5m/s					

9.2-11

GB 12348-2008 4

GB 12348-2008 3

9.2.4

9.2-12

9.2-12

						t/a		
1	S1					355	/	
2	EG S2		EG			25	HW06 900-404-06	
3	S3		SIPE			35	HW06 900-404-06	
4	S4				CDP	1250	/	
5	S5				CDP	2260	/	
6	S6					2	HW08 900-249-08	
7	S7					45	HW06 900-404-06	
8	S8				NaOH	13	HW35 900-352-35	

9	S9		/		/	3.5	/	
10	S10		/		/	120	/	
11	S11		/		/	960	HW49 900-041-49	
12	S12		/		/	0.2	HW49 900-041-49	
13	S13					31.24	HW08 900-249-08	
14						0.5	HW09 900-007-09	

S1 EG

S2 SIPE S3

S4 S5 S6 S7 S8

S9 S10 S11

S12 S13

S14

EG S2 SIPE S3

S6 S7 S8 S11

S12 S13 S14 S2 S3

S7 S6 S12 S13 S14

S8 S11

S1 S4

S4 S9

135m^2

120m^2

GB18599-2001 95.09m^2

GB18597-2001

2019 327

2019 149 GB

15562.2-1995

9.2.5

26

VOCs

2%

9.2-13

9.2-13 **t/a**

1		10886.9	33471.9	3996	4619.7	
2	COD	1.086	10.069	0.0425	0.0491	
3	SS	0.761	7.485	0.0170	0.0196	

9.2-14

			kg/h	h	t/a			t/a	
1			/		/				
2			/		/	0.456	0.491	3.23	
3	VOCs		0.057		0.456				
4			/		/	/	/	8.70	
5			1.13		9.04	9.04	10.56	40.71	
6			0.04		0.32	0.32	0.37	5.22	
7	VOCs	1	0.0098	8000	0.0784	0.2528	0.2721	4.4	
		2	0.0097		0.0776				
		3	0.0063		0.0504				
		4	0.0058		0.0464				
8		PTA	0.0055		0.044	0.044	0.047	0.16	

COD SS NH3-N TP

VOCs

10

10.1

10.1.1

2019 3 30~31 2019 4 20~21
2019 11 21~22 2020 3 16~17
75%

10.1.2

72.5%~87.0%
+ + + + +
+

67.39%~85.42% 99.61%~99.91%
52.07%~66.48% 91.33%~97.35% 7.37%~31.31% pH

GB/T 19923-2005 1

GB/T 19923-2005 1
GB 4287-2012
pH

10.1.3

P1
GB31572-2015 5
GB16297-1996 2
GB16297-1996 VOCs

DB12/ 524-2014

2 SO_2 NO_X

GB13271-2014 3

PTA P2

GB31572-2015 5

GB16297-1996 2

P3~P6 VOCs

DB12/524-2014 2

PTA

GB16297-1996

VOCs

DB12/524-2014 (GB37822-2019) 5

10.1.4

8

GB

12348-2008 4

GB 12348-2008 3

10.1.5

135m^2 120m^2

GB18599-2001

95.09m^2

GB18597-2001

2019 327

2019 149 GB

15562.2-1995

10.1.6

VOCs

10.2

20

1

20

2

3

4

5

6

7

8

9

20

2019

12 27 ( )

( ) 3 ( )

20

([2015]256)

98% 2%

2880t/d

1

2

3

4

COD SS NH_3-N TP

VOCs

2020 6 27

江苏港虹纤维有限公司年产差别化化学纤维20万吨项目

竣工环保验收工作组成员名单

类别	姓名	工作单位	职务/职称	电话	身份证号码
组长	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	江苏港虹纤维	总监	13861534034	410222198305200016
	杨榜	江苏港虹纤维	部长	13812745100	411381198504182659
	[illegible]	[illegible]有限公司	干部215	13962558402	320525197004145318
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2019

12 27 ( )

( ) 3 ( )

20

1

[2019]327

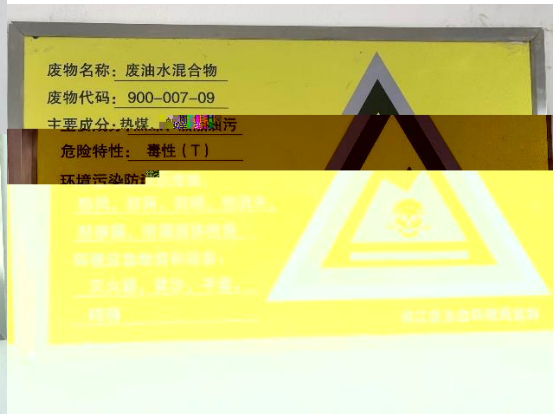

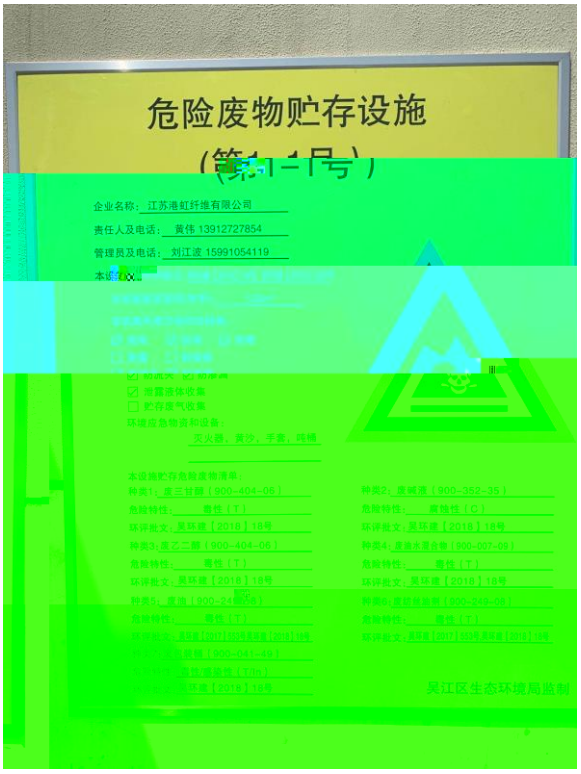
危险废物贮存设施
企业名称：江苏港虹纤维有限公司
责任人及电话：黄伟 13912727854
管理员及电话：刘江波 15991054119
泄露液体收集
贮存废气收集
环境应急物资和设备：
灭火器，黄沙，手套，吨桶
本设施贮存危险废物清单：
种类1：废三甘醇（900-404-06）
危险特性：毒性（T）
环评批文：吴环建〔2018〕18号
种类2：废碱液（900-352-35）
危险特性：腐蚀性（C）
环评批文：吴环建〔2018〕18号
种类3：废乙二醇（900-404-06）
危险特性：毒性（T）
环评批文：吴环建〔2018〕18号
种类4：废油水混合物（900-007-09）
危险特性：毒性（T）
环评批文：吴环建〔2018〕18号
吴江区生态环境局监制

危险废物
主要成分：
化学名称：
危险情况：
安全措施
1、防止跑漏，防止泄漏
2、穿戴适当的个人防护用品，避免身体直接接触
3、紧急情况时联系应急电话
废物产生单位：
地址：
电话：
联系人：
批次：
数量：
产生日期：

废物名称：废三甘醇
废物代码：900-404-06
主要成分：三甘醇
危险特性：毒性（T）
环境污染防治措施：
防风、防雨、防晒、防流失、
防渗漏、泄漏液体收集
环境应急物资和设备：
灭火器，黄沙，手套，
吨桶
吴江区生态环境局监制

危险废物
主要成分：
化学名称：
危险情况：
安全措施
1、防止跑漏，防止泄漏
2、穿戴适当的个人防护用品，避免身体直接接触
3、紧急情况时联系应急电话
废物产生单位：

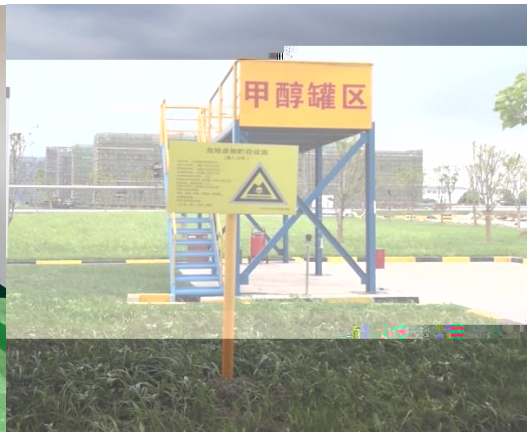

2

2020 3 16 ~3 17

10.1.2